

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

巡查檢驗人員	趙令政	巡檢區域：圖書館 1-4 樓	日期：110 年 3 月 24 日			
(一)巡查檢驗結果						
巡檢點	項目	1.開始時間	2.CO ² (ppm)	3.溫度(°C)	4.濕度(%)	5.備註
戶外		16:05	450	23.3	66	
01.四樓中文書-類號 557.87		14:00	617	22.8	65	
02.四樓中文書-類號 574.52		14:05	634	22.7	65	
03.四樓中文書前閱覽區		14:10	635	22.3	65	
04.四樓中文書-類號 312.916		14:15	634	22.3	67	
05.四樓中文書-類號 312.954		14:20	643	22.9	67	
06.四樓中文書-類號 226.66		14:25	639	23.3	67	
07.三樓中文書-類號 671.19		14:30	637	24.1	63	
08.三樓中文書-類號 639		14:35	655	24.1	63	
09.三樓中文書前類號 863.57		14:40	647	23.4	64	
10.三樓中文書-類號 909.8		14:45	652	23.8	65	
11.三樓中文書-類號 992.701		14:50	655	23.6	64	
12.三樓中文書-類號 942.02		14:55	656	23.3	64	
13.三樓中文書-類號 883.557		15:00	674	23.8	65	
14.二樓中參區前閱覽區		15:05	659	23.3	64	
15.二樓東華精粹閱覽區		15:10	661	24.0	65	
16.二樓自修走廊		15:15	662	23.5	64	
17.二樓西文現期期刊區		15:20	654	23.1	64	
18.二樓過刊區 3348M		15:25	653	22.9	65	
19.二樓過刊區 0822		15:30	643	22.8	66	
20.一樓過刊區前閱覽區		15:35	640	22.8	66	
21.一樓中文裝訂本期刊		15:40	636	23.9	67	
22.一樓講習室前閱覽區		15:45	657	23.5	65	
23.一樓閱報區		15:50	639	23.8	65	
24.一樓童書區		15:55	641	23.8	64	
25.一樓服務大廳		16:00	652	23.4	63	



附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

(二)檢測儀器基本資料				
1.檢測項目	2.檢測儀器	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期
二氧化碳(CO ₂)	ExiconAQM10	0-10,000 ppm	NDIR 紅外線檢測方式	108.06.14

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

建築物名稱：圖書館

管制室內區域或樓層描述：■一般空間平面圖 ■巡檢採樣位置點標註用巡檢日：(111.3.24)

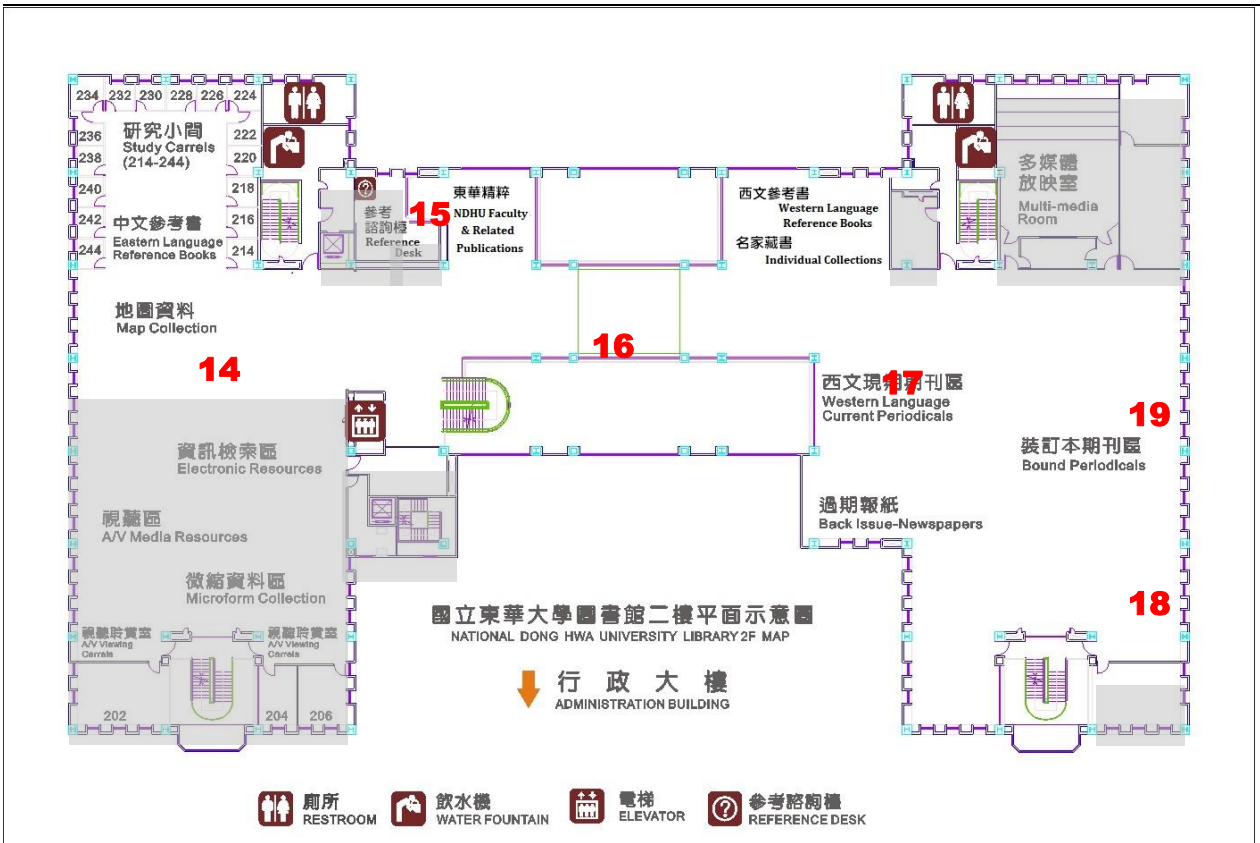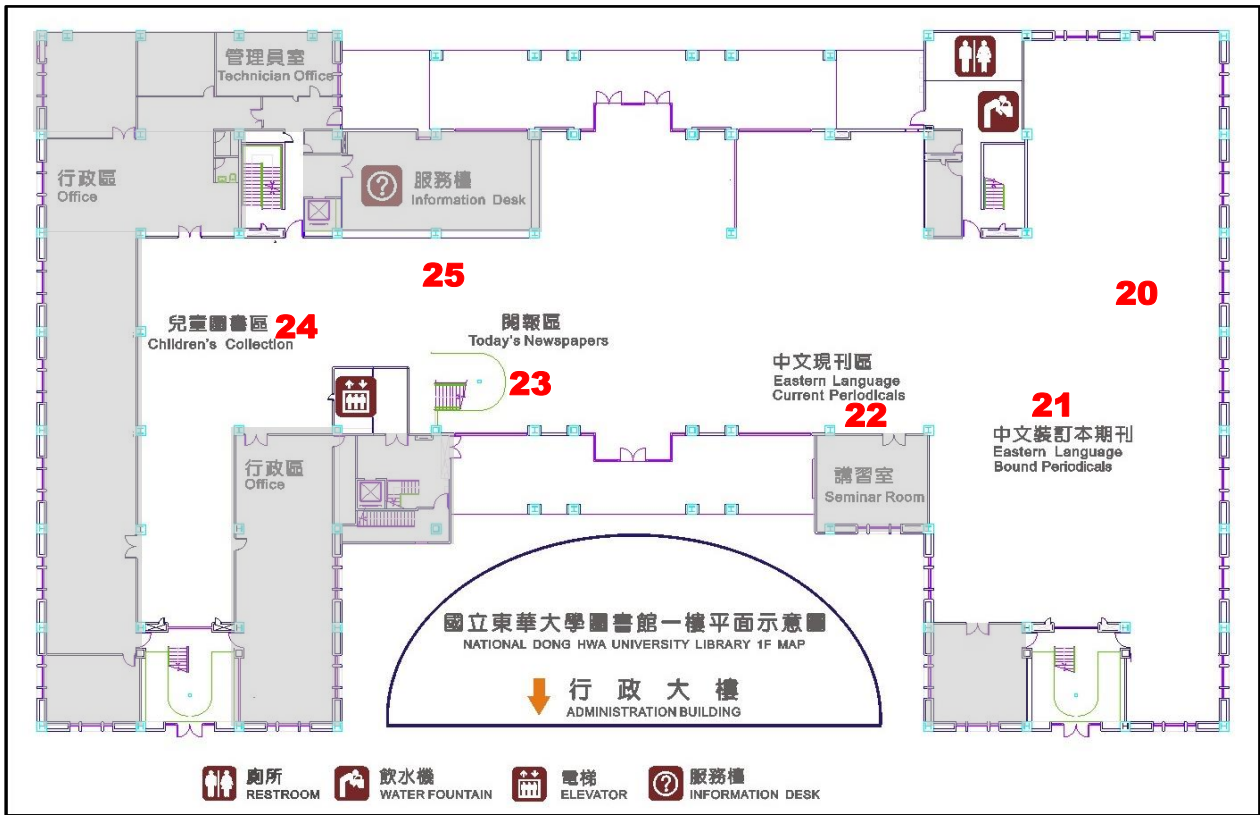

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

