

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

巡查檢驗人員	趙令政	巡檢區域：圖書館 1-4 樓	日期: 110 年 12 月 22 日			
<b>(一)巡查檢驗結果</b>						
巡檢點	項目	1.開始時間	2.CO <sup>2</sup> (ppm)	3.溫度(°C)	4.濕度(%)	5.備註
戶外		16:05	430	23.0	74	
01.四樓中文書-類號 557.87		14:00	339	25.4	65	
02.四樓中文書-類號 574.52		14:05	360	25.6	66	
03.四樓中文書前閱覽區		14:10	386	25.7	65	
04.四樓中文書-類號 312.916		14:15	418	25.4	62	
05.四樓中文書-類號 312.954		14:20	487	25.3	65	
06.四樓中文書-類號 226.66		14:25	472	25.3	63	
07.三樓中文書-類號 671.19		14:30	344	24.8	64	
08.三樓中文書-類號 639		14:35	345	24.9	64	
09.三樓中文書前類號 863.57		14:40	451	24.6	66	
10.三樓中文書-類號 909.8		14:45	436	24.6	67	
11.三樓中文書-類號 992.701		14:50	366	24.5	67	
12.三樓中文書-類號 942.02		14:55	385	24.6	67	
13.三樓中文書-類號 883.557		15:00	422	24.5	67	
14.二樓中參區前閱覽區		15:05	424	24.5	67	
15.二樓東華精粹閱覽區		15:10	527	24.4	67	
16.二樓自修走廊		15:15	510	24.4	67	
17.二樓西文現期期刊區		15:20	575	24.5	67	
18.二樓過刊區 3348M		15:25	578	24.6	66	
19.二樓過刊區 0822		15:30	566	24.5	66	
20.一樓過刊區前閱覽區		15:35	384	24.4	67	
21.一樓中文裝訂本期刊		15:40	584	24.3	67	
22.一樓講習室前閱覽區		15:45	539	24.1	66	
23.一樓閱報區		15:50	550	24.3	68	
24.一樓童書區		15:55	536	24.3	68	
25.一樓服務大廳		16:00	519	24.2	68	


附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

(二)檢測儀器基本資料				
1.檢測項目	2.檢測儀器	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期
二氧化碳(CO <sub>2</sub> )	ExiconAQM10	0-10,000 ppm	NDIR 紅外線檢測方式	110.09.27

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

建築物名稱：圖書館

管制室內區域或樓層描述：■一般空間平面圖 ■巡檢採樣位置點標註用巡檢日：(110.12.22)

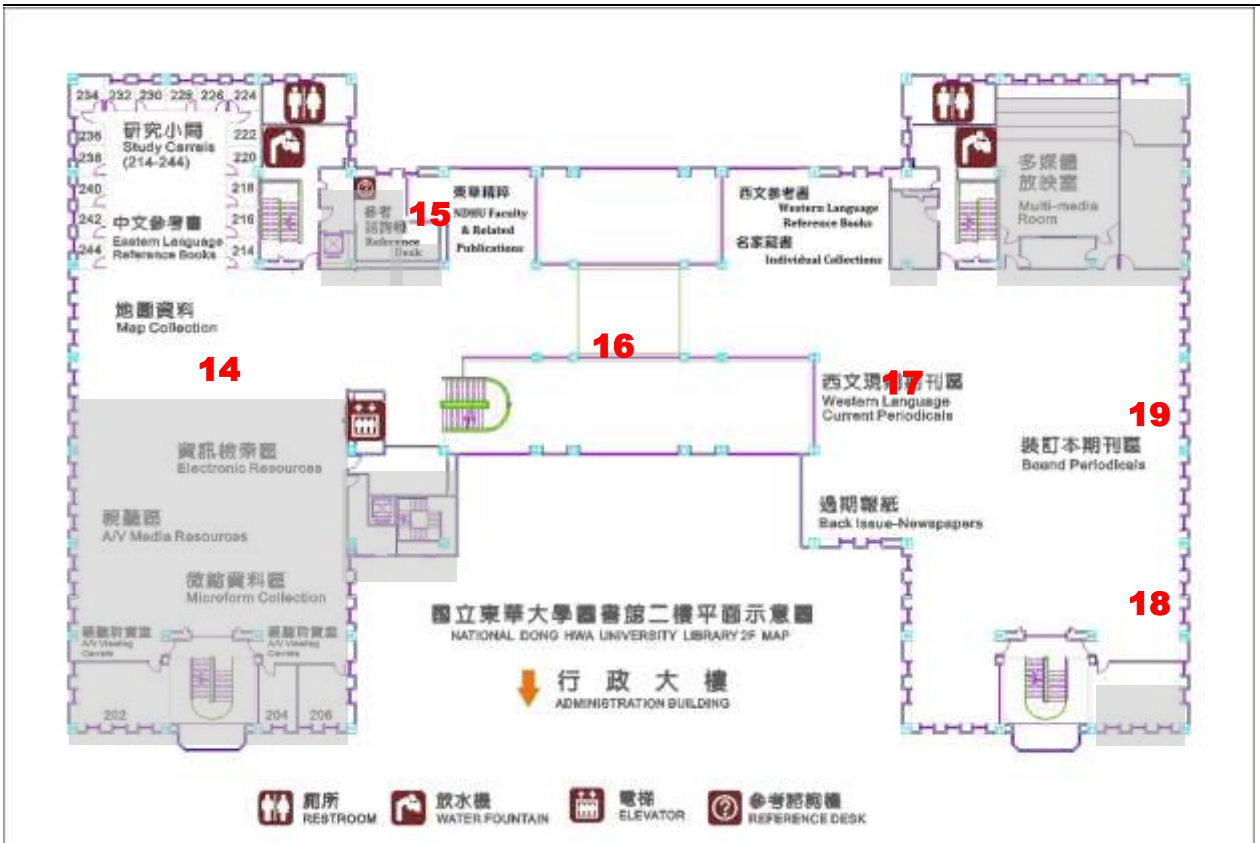

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

