

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

巡查檢驗人員	趙令政	巡檢區域：圖書館 1-4 樓	日期：110 年 9 月 23 日			
(一)巡查檢驗結果						
巡檢點	項目	1.開始時間	2.CO ² (ppm)	3.溫度(°C)	4.濕度(%)	5.備註
戶外		16:05	455	26.3	90	
01.四樓中文書-類號 557.87		14:00	459	25.4	58	
02.四樓中文書-類號 574.52		14:05	422	25.6	60	
03.四樓中文書前閱覽區		14:10	565	25.8	58	
04.四樓中文書-類號 312.916		14:15	385	25.6	53	
05.四樓中文書-類號 312.954		14:20	389	25.6	53	
06.四樓中文書-類號 226.66		14:25	393	25.4	53	
07.三樓中文書-類號 671.19		14:30	338	25.6	54	
08.三樓中文書-類號 639		14:35	487	26.0	53	
09.三樓中文書前類號 863.57		14:40	507	25.7	54	
10.三樓中文書-類號 909.8		14:45	465	26.1	53	
11.三樓中文書-類號 992.701		14:50	476	25.9	53	
12.三樓中文書-類號 942.02		14:55	484	25.7	53	
13.三樓中文書-類號 883.557		15:00	346	25.4	54	
14.二樓中參區前閱覽區		15:05	433	25.0	54	
15.二樓東華精粹閱覽區		15:10	450	24.7	55	
16.二樓自修走廊		15:15	465	24.6	56	
17.二樓西文現期期刊區		15:20	455	24.4	56	
18.二樓過刊區 3348M		15:25	444	24.3	55	
19.二樓過刊區 0822		15:30	457	24.2	55	
20.一樓過刊區前閱覽區		15:35	453	24.0	55	
21.一樓中文裝訂本期刊		15:40	457	24.0	55	
22.一樓講習室前閱覽區		15:45	467	23.9	55	
23.一樓閱報區		15:50	468	23.8	57	
24.一樓童書區		15:55	464	24.0	59	
25.一樓服務大廳		16:00	457	24.1	59	



附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

(二)檢測儀器基本資料				
1.檢測項目	2.檢測儀器	3.偵測範圍	4.儀器原理	5.校正日期
二氧化碳(CO ₂)	ExiconAQM10	0-10,000 ppm	NDIR 紅外線檢測方式	108.06.14

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

建築物名稱：圖書館

管制室內區域或樓層描述：■一般空間平面圖 ■巡檢採樣位置點標註用巡檢日：(110.9.23)

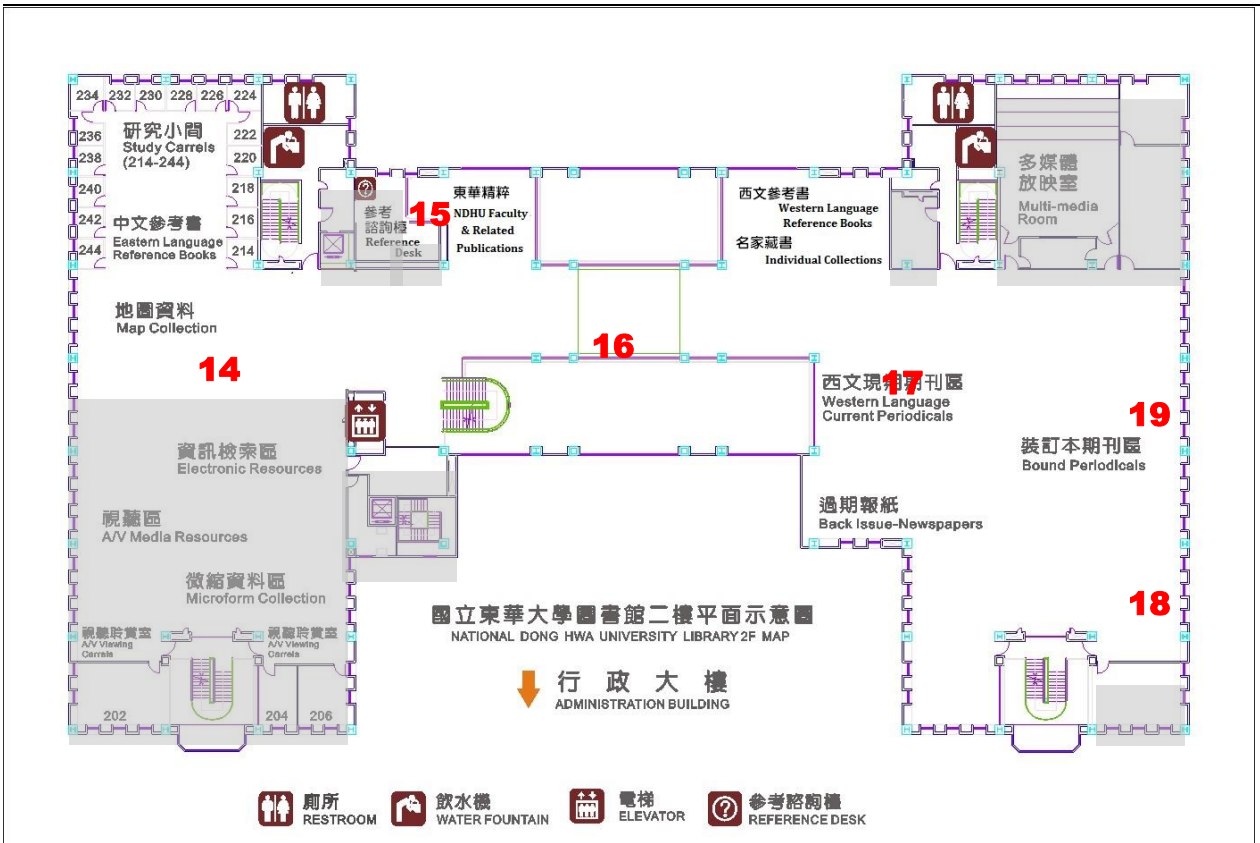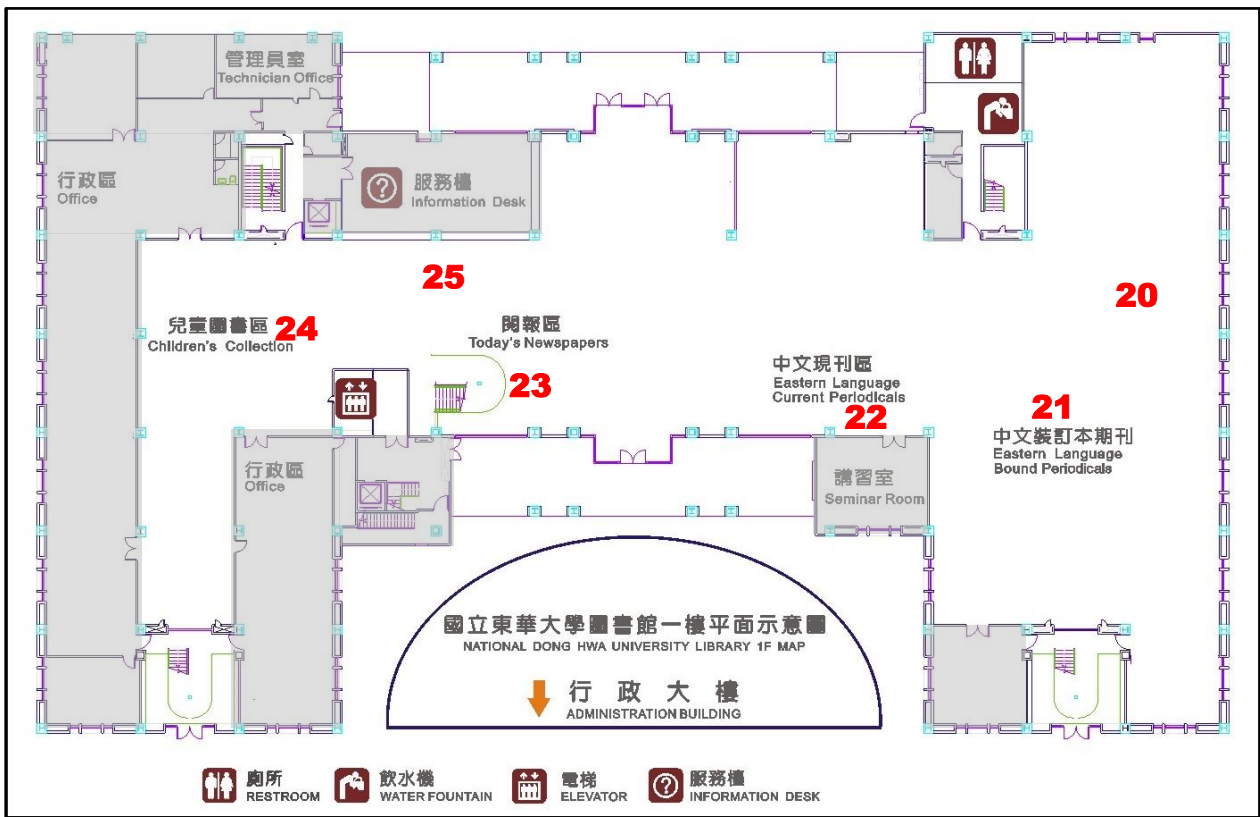

附件三 公告場所管制室內空間平面圖影本

