

國立東華大學

102 學年度第 2 次實驗動物管理小組會議紀錄

時間：103 年 3 月 13 日下午 15:00

地點：理工三館室

主席：彭國証委員

委員：彭國証委員、邱紫文委員、張瑞宜系主任

記錄：郭乃禎

一、提案：

邱紫文委員：動物房發出異味，有違實驗動物管理辦法，應改善動物房設施以符規定，提請討論。

討論：


邱紫文委員：動物房可能是抽氣設備不足，造成臭味無法順利即時排出，可在 A406 室(表一)加裝排煙櫃抽氣，改善動物房臭味排出之問題。

彭國証委員：近日溫度提高後，動物房臭味久居不下，應該改善動物房異味，以免影響教教學區環境品質。

張瑞宜主任：請諮詢原設計廠商和其它家廠商改善方法後，並提出改善計畫及估價後提系務會議討論。

附表一：國立東華大學 實驗動物中心平面圖

國立東華大學 實驗動物中心平面圖

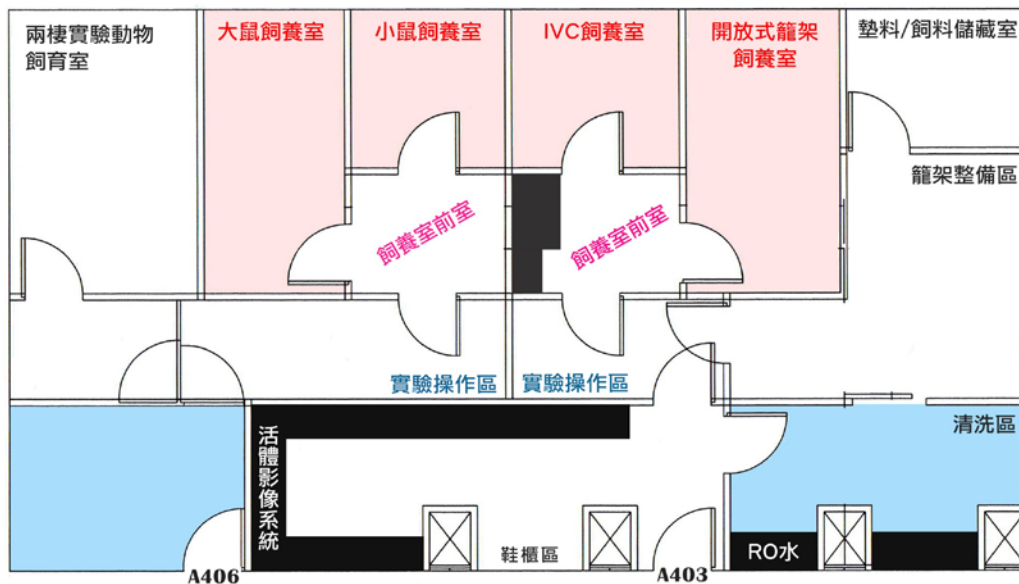

二、散會